通州湾港区热电联产项目

环境影响评价公众参与说明

南通沿海热能发展有限公司

2023 年 9 月

目录

1 概述.....1
2 首次环境影响评价信息公开情况.....3
2.1 公开内容及日期.....3
2.2 公开方式.....3
2.3 公众意见情况.....4
3 征求意见稿公示情况.....7
3.1 公示内容及时限.....7
3.2 公示方式.....7
3.2.1 网络.....7
3.2.2 报纸.....10
3.2.3 张贴公告.....11
3.3 公众提出意见情况.....14
4 其他公众参与情况.....14
5 公众意见处理.....14
6 全本公示情况.....14
6.1 公开内容及日期.....14
6.2 公开方式.....14
7 诚信承诺.....16

1 概述

通州湾现代纺织产业园是由通州湾江海联动开发示范区管委会于2020年8月批准设立的高端纺织园区，主导产业为高档床品服装面料、高端服装和家用纺织品、高端产业用纺织品。纺织企业染整、烘干、压片、定型等工艺过程需要蒸汽来辅助加工生产。通州湾现代纺织产业园将新入驻多家纺织企业，热负荷需求增长较快，园区内尚无主力热源点，现有辅助热源点如东天楹环保能源有限公司和南通天楹环保能源有限公司两家垃圾焚烧发电企业仅可稳定供热能力不足，根据《南通市区热电联产规划（2022-2025）》，规划期通州湾供热片区低压蒸汽供热能力缺口为-127t/h、中压蒸汽供热能力缺口为-70t/h。

《南通市区热电联产规划（2022-2025）》于2022年7月5日取得江苏省发改委批复（苏发改能源发[2022]708号），根据划分，通州湾现代纺织产业园位于通州湾供热片区。批复原则同意通州湾供热片区以已纳入全省“十四五”电力规划的华能南通（通州湾）2×100万千瓦煤电项目作为片区主力热源点；结合主力热源点建设时间与热负荷需求的衔接情况，在确有必要的前提下，新建热电联产项目，与现有的南通天楹环保能源有限公司、如东天楹环保能源有限公司共同作为片区辅助热源点。在通州湾供热片区主力热源点供热能力无法有效辐射、现有辅助热源点供热能力无法满足新增热负荷需求背景下，南通沿海热能发展有限公司按照《南通市区热电联产规划（2022-2025）》及其批复（苏发改能源发[2022]708号）的要求筹建“通州湾港区热电联产项目”，为园区印染企业等热用户提供可靠、稳定及安全的蒸汽保障。

本项目由南通沿海热能发展有限公司投资建设，选址位于通州湾现代纺织产业园江安路以南、海一路以东区域，总投资约6.8亿元，占地102亩，建设内容为3×150t/h高温超高压循环流化床锅炉（2用1备）+2×CB15MW级抽汽背压式汽轮发电机组及其配套辅助设施，设计平均热负荷低压127t/h，中压70t/h。本项目装机方案于2021年9月8日

通过江苏省能源规划研究中心组织的专家评审（苏能规综[2021]2号）；煤炭替代方案于2022年7月20日通过南通市发展和改革委员会、南通市工业和信息化局、南通市生态环境局的审核（通发改能源[2022]321号）；项目申请报告于2023年6月7日取得南通市行政审批局核准（通行审批[2023]123号）。

为了加强建设项目各方与可能受项目影响的公众之间的联系和交流，使公众比较全面地了解建设项目及其污染排放状况，减轻对项目影响的担忧，通过公众参与的形式，把公众对建设项目的多种意见和建议体现在公众参与的结论中，使项目规划设计更加完善和合理，以提高建设项目的环境和经济效益。公众通过参与来维护其环境权益、履行其保护环境的责任和义务，对形成良好的保护环境的社会风气和实现预定的环境目标有着保证作用。公众参与的结论体现在报告书中，环保部门及行业主管部门在报告书审批时应充分考虑公众的意见，并及时反馈给建设单位，作为监督和验收的内容之一。通过公众参与，可使环境影响评价的对策更具合理性、实用性和可操作性。

我公司作为实施主体，负责该项目的公众参与工作。本次公众参与主要形式包括：网络公示、张贴公告及报纸公开。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

我公司于2022年6月委托江苏环保产业技术研究院股份公司开展本次项目的环境影响评价工作。依据《环境影响评价公众参与办法》（以下简称《办法》）第九条，我公司于2022年6月21日在项目建设当地网站（http://www.ncd-group.com/tzitem/3739.html）实施了首次环境影响评价信息公开。第一次网络公示公开的主要内容包括：建设项目名称、选址、建设内容等基本情况；建设单位名称和联系方式；环境影响报告书编制单位的名称；公众意见表的网络链接；提交公众意见表的方式和途径；征求公众意见的期限及意见回馈方式。

2.2 公开方式

依据《办法》第九条，本项目首次环境影响评价信息公开采用网络公示的方式，通过项目建设当地网站实施了本次公示，实施进度情况见表2.2-1，公示截图见图2.2-1。

表2.2-1　公众参与各环节的实施进度

序号	公开方式	实施时间
1	通过项目建设当地网站进行首次环境影响评价信息公开，http://www.ncd-group.com/tzitem/3739.html	2022年6月21日



图 2.2-1　项目建设地网站公示截图

2.3 公众意见情况

本次建设项目环境影响评价公众意见表见表 2.3-1。本次网络公示期间未收到公众反馈意见。

表 2.3-1　建设项目环境影响评价公众意见表

填表日期 ＿＿＿＿＿年　月　日

项目名称	通州湾港区热电联产项目
一、本页为公众意见	
与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（**注：**根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及**征地拆迁、财产、就业**等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容）	（填写该项内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容，若本页不够可另附页）
二、本页为公众信息	
（一）公众为公民的请填写以下信息	
姓　名	

身份证号	
有效联系方式 （电话号码或邮箱）	
经常居住地址	xx 省 xx 市 xx 县（区、市）xx 乡（镇、街道）xx 村（居委会）xx 村民组（小区）
是否同意公开个人信息 （填同意或不同意）	（若不填则默认为不同意公开）
（二）公众为法人或其他组织的请填写以下信息	
单位名称	
工商注册号或统一社会信用代码	
有效联系方式 （电话号码或邮箱）	
地　　址	xx 省 xx 市 xx 县（区、市）xx 乡（镇、街道）xx 路 xx 号
注：法人或其他组织信息原则上可以公开，若涉及不能公开的信息请在此栏中注明法律依据和不能公开的具体信息。	

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

依据《办法》第十条，在本建设项目环境影响报告书征求意见稿形成后（主要内容已基本完成），我公司实施了征求意见稿公示，公示时限2023年8月14日至8月25日。公示内容包括：

（一）环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；

（二）征求意见的公众范围；

（三）公众意见表的网络链接；

（四）公众提出意见的方式和途径；

（五）公众提出意见的起止时间。

公示内容及时限符合《办法》要求。

3.2 公示方式

依据《办法》第十一条，建设单位通过网络公开、报纸公开和张贴公告的方式进行征求意见稿公示。

3.2.1 网络

网络平台公开具体实施见表3.2-1，公示截图见图3.2-1。网络公开期间未收到公众反馈意见。

表3.2-1　网络平台公众参与环节实施进展

序号	公开方式	实施时间
1	通过通州湾江海联动开发示范区网站进行二次公示 http://tzw.nantong.gov.cn	2023年8月14日至8月25日


通州湾江海联动开发示范区
请输入检索内容
首页
了解
公开
投资
服务
互动
政府信息公开
政府信息公开指南
政府信息公开制度
法定主动公开内容
机关简介
政策文件
政策解读
问答知识库
涉农补助
养老服务
部门预决算
政府采购
权责清单
重大民生信息
基层政务公开标准化规范化工作
人事信息
其他
政府信息公开年报
通州湾港区热电联产项目环境影响评价征求意见稿公示
来源:通州湾江海联动开发示范区 发布时间:2023-08-14 15:14 累计次数: 4次 字体:[大 中 小]
根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）要求，现将“通州湾港区热电联产项目”的有关信息向公众公告如下：
一、建设项目概况
项目名称：通州湾港区热电联产项目
项目类别：热电联产 4412
建设性质：新建
建设单位：南通沿海热能发展有限公司
建设规模：本期建设3×150t/h高温超高压循环流化床锅炉（2用1备）+2×CB15MW级抽汽背压式汽轮发电机组及其配套辅助设施
建设地点：南通市通州湾示范区江安路（规划道路）南侧、海二路（规划道路）西侧，通州湾现代纺织产业园内
工程总投资：项目总投资为68196.5万元，其中环保投资9860万元，约占总投资的14.5%
占地面积：102亩
劳动定员及工作制度：定员110人，设备年利用小时数7200h
建设进度：计划于2025年8月建成投产
二、建设项目对环境可能造成的影响及减缓措施
（1）废气

本项目建设3×150t/h高温超高压循环流化床锅炉（2用1备），锅炉烟气中主要污染物为SO_2、NO_x、烟尘、汞及其化合物、NH_3等。本项目3台燃煤锅炉各配套建设一套高效脱硝、脱硫、除尘系统，锅炉烟气通过SNCR-SCR脱硝+电袋复合除尘+石灰石-石膏湿法脱硫工艺处理，设计综合除尘效率不低于99.972%、脱硫效率不低于98.2%、脱硝效率不低于80%。3台150t/h燃煤锅炉（2用1备）拟通过1座高度80m、内径2.6m的烟囱排放。锅炉烟气中汞及其化合物和烟气黑度执行江苏省《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB32/4148-2021）限值要求；烟尘、二氧化硫、氮氧化物按照优于江苏省《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB32/4148-2021）要求进行设计和管控，即在基准氧含量6%条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、20、30毫克/立方米。氨逃逸参照执行《燃煤电厂超低排放烟气治理工程技术规范》（HJ2053-2018）脱硝系统中SNCR-SCR联合脱硝氨逃逸浓度要求。

本项目无组织废气主要为煤炭装卸、贮存、破碎、输运系统粉尘，灰库、渣仓、石灰石粉仓的粉尘，氨水罐无组织废气等。转运站、碎煤机室、煤仓间、灰库、渣仓、石灰石粉仓均安装布袋除尘装置，干煤棚设水喷淋，并在煤炭输运系统设置水力冲洗装置，控制无组织排放的扬尘。本项目设置氮封、安装安全释放阀和真空破坏阀控制氨水储存及供应系统的氨气逃逸。

（2）废水

本项目产生的废水包括生产废水和生活污水。生产废水中，煤泥废水经煤水处理设施处理后回用于输煤系统冲洗和煤场喷淋；脱硫废水经“pH调节+絮凝+沉淀+pH调节”处理后回用于煤场喷淋；含油污水经隔油处理后回用于煤场喷淋；锅炉排污水排入冷却塔水池，用于冷却塔补水；冷却塔排水回用于脱硫和脱硝用水。生活污水经化粪池收集后排入市政污水管网。

- 机关简介
- 政策文件
- 政策解读
- 问答知识库
- 涉农补助
- 养老服务
- 部门预决算
- 政府采购
- 权责清单
- 重大民生信息
- 基层政务公开标准化规范化工作
- 人事信息
- 其他

政府信息公开年报

（3）固废

本项目运行过程中产生的固体废物主要为炉渣、飞灰、脱硫石膏、废脱硝催化剂、废弃除尘布袋、脱硫废水污泥、铁屑、废机油、废荧光灯管、生活垃圾。其中，废脱硝催化剂、废机油、废荧光灯管为危险废物，委托有资质单位处置；废弃除尘布袋和脱硫废水污泥需开展危险特性鉴别，鉴定前暂按危险废物管理；炉渣、飞灰、脱硫石膏全部综合利用，铁屑外售给废品回收站，生活垃圾委托环卫部门处理。固体废物全部实现综合利用或无害化处置。

（4）噪声

本项目主要噪声源是汽轮机、发电机、空压机、送引风机、泵类等运转设备，还有事故情况下锅炉对空排汽。针对主要声源，采取合理布局、建筑隔声、设隔音门窗、隔声罩、安装消音器等措施，做到厂界噪声达标排放。

（5）地下水和土壤污染防治措施

本项目采取分区防渗方案，将各类废污水收集处理池、氨水储罐区、事故油池、危废暂存库等区域设置为重点防渗区，将干煤棚设置为一般防渗区，针对不同分区的防渗等级进行设计施工。运行期严格管理，加强巡检，及时发现污染物泄漏；一旦出现泄漏及时处理，检查检修设备，将污染物泄漏对地下水和土壤的环境影响降到最低。

三、环境影响评价结论

在落实本报告书中的各项环保措施、落实污染物总量平衡方案、区域削减方案以及各级环保主管部门管理要求的前提下，从环保角度分析，本建项目的建设具有环境可行性。

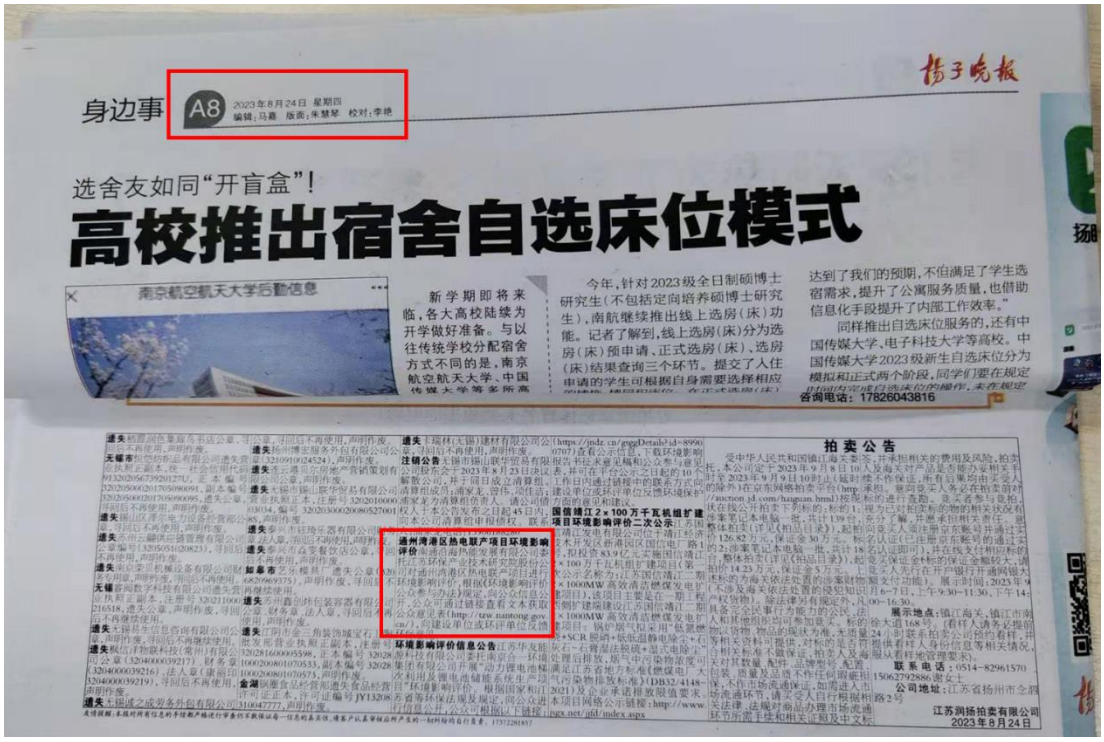
四、征求意见查阅方式



图 3.2-1　通州湾江海联动开发示范区网站公示截图

3.2.2 报纸

2023 年 8 月 24 日和 2023 年 8 月 25 日，我公司在《扬子晚报》上对建设项目进行了报纸公开。报纸公开见图 3.2-2，报纸公开期间未收到公众反馈意见。


扬子晚报

身边事 A8 2023年8月24日 星期四

选舍友如同“开盲盒”！

高校推出宿舍自选床位模式

新学期即将来临，各大高校陆续为开学做好准备。与以往传统学校分配宿舍方式不同的是，南京航空航天大学、中国传媒大学等多所高校今年，针对2023级全日制硕博士研究生（不包括定向培养硕博士研究生），南航继续推出线上选房（床）功能。记者了解到，线上选房（床）分为选房（床）预申请、正式选房（床）、选房（床）结果查询三个环节。提交了入住申请的学生可根据自身需要选择相应

达到了我们的预期，不但满足了学生选宿需求，提升了公寓服务质量，也借助信息化手段提升了内部工作效率。”

同样推出自选床位服务的，还有中国传媒大学、电子科技大学等高校。中国传媒大学2023级新生自选床位分为模拟和正式两个阶段，同学们要在规定

咨询电话：17826043816

拍卖公告


扬子晚报

文体 A16

《冰雪尖刀连》除了伍氏兄弟 注意看这位七连“鹰眼”

革命文物看江苏 ·青春印记·

获6金5银3铜。2019年多哈世锦赛，中国成为有史以来第一支包揽了竞走女子20公里金、银、铜牌的代表队。

从2021东京奥运会到2022尤金世锦赛，中国竞走成绩快速下滑。东京奥运会上，刘虹、杨家玉和切阳什姐携手出战，最终杨家玉领到三张红卡被罚停2分钟，无缘领奖台，仅由老将刘虹争得一枚铜牌。去年尤金世锦赛，切阳什姐拼得两枚宝贵铜牌。

今年布达佩斯世锦赛之前，中国精心设计了选拔赛制度，通过几场大考确定了参加世锦赛的人选。张俊、刘虹、杨家玉、贺相红等选手，在选拔赛都有世界级的好成绩。无奈来到布达佩斯，中国选手表现和之前判若两人。

赛后刘虹介绍，大家的比赛状态普遍不好，和炎热的天气。此外刘虹也坦言，中国选手近年参加世界大赛机会减少，已不知不觉地被拉开差距。

杨子晚报/紫牛新闻记者 汤敏

【编者按】江苏省文物局、共青团江苏省委员会、新华报业传媒集团（扬子晚报）联合组织开展的2023年“革命文物看江苏·青春印记”征稿活动正在如火如荼进行中，征稿内容主要为广大青少年读者与江苏

江苏省镇江市润州区实验小学五一中队 丁雨涵

■ 本报南京、苏州、无锡、常州、镇江、扬州、泰州、南通、盐城、连云港、淮安、徐州、上海同步印刷。 本报地址：南京市江东中路369号 邮编：210092

图 3.2-2 本建设项目报纸公开截图

3.2.3 张贴公告

征求意见稿公示期间，我公司在可能受项目影响的环境敏感点附近张贴了信息公告，对工程概况、环境影响评价工作、征求公众意见主要事项及其反馈方式进行了告知。公告张贴期间未收到公众反馈。

序号	公告地点	张贴照片
1	南通市丁家店村	
2	南通市东安闸村	
3	南通市巩王村	

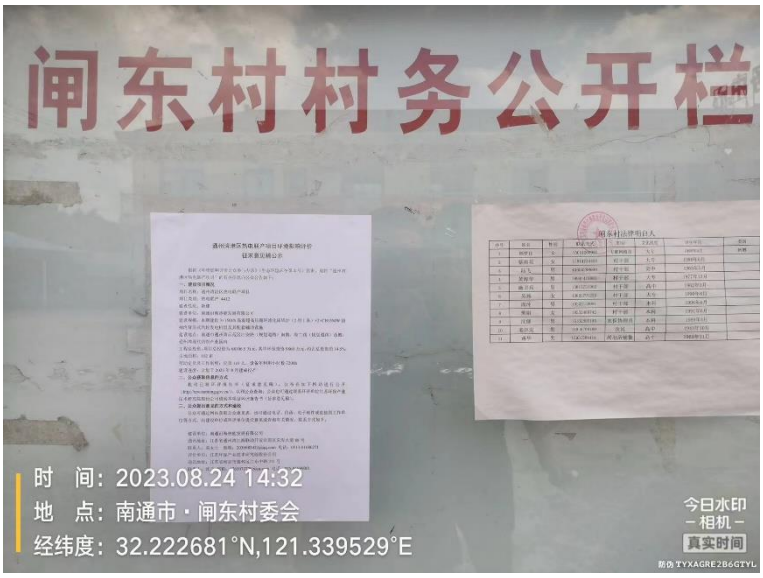
4	南通市马家店村	
5	南通市闸东村	
6	南通市政务服务分中心	

图 3.2-3 现场张贴公告照片

3.3 公众提出意见情况

在征求意见稿公示期间未收到公众反馈意见(包括电话、传真、邮件等各种形式)。

4 其他公众参与情况

无。

5 公众意见处理

在进行网络公示、现场张贴公告及报纸公开期间，没有收到任何反馈意见（包括电话、传真、邮件等各种形式)。

6 全本公示情况

6.1 公开内容及日期

依据《办法》第二十条，在本建设项目环境影响报告书报批前，我公司实施了“通州湾港区热电联产项目”环境影响评价全本公示，公开了拟报批的环境影响报告书全文、公众参与说明和区域削减方案，公示时间为 2023 年 9 月 25 日。

6.2 公开方式

本建设项目环境影响报告书报批前公开方式为网络公示，公示所选取的网络平台为通州湾江海联动开发示范区网站，建设项目环评报告书全本网络公开链接见表 6.2-1，网站截图见图 6.2-1。

表 6.2-1 建设项目环评报告书报批前网络公开实施进展

序号	公开方式	实施时间
1	通过通州湾江海联动开发示范区网站进行全本公示 http://tzw.nantong.gov.cn	2023 年 9 月 25 日



图 6.2-1 建设项目环境影响报告书全本公示网站截图

7 诚信承诺

我公司已按照《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令 第4号)要求，在“通州湾港区热电联产项目环境影响报告书”编制阶段开展了公众参与工作，并按照要求编制了公众参与说明。

我公司承诺，本次提交的《南通沿海热能发展有限公司通州湾港区热电联产项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由南通沿海热能发展有限公司承担全部责任。

承诺单位：**南通沿海热能发展有限公司**

承诺时间：2023 年 9 月 26 日